


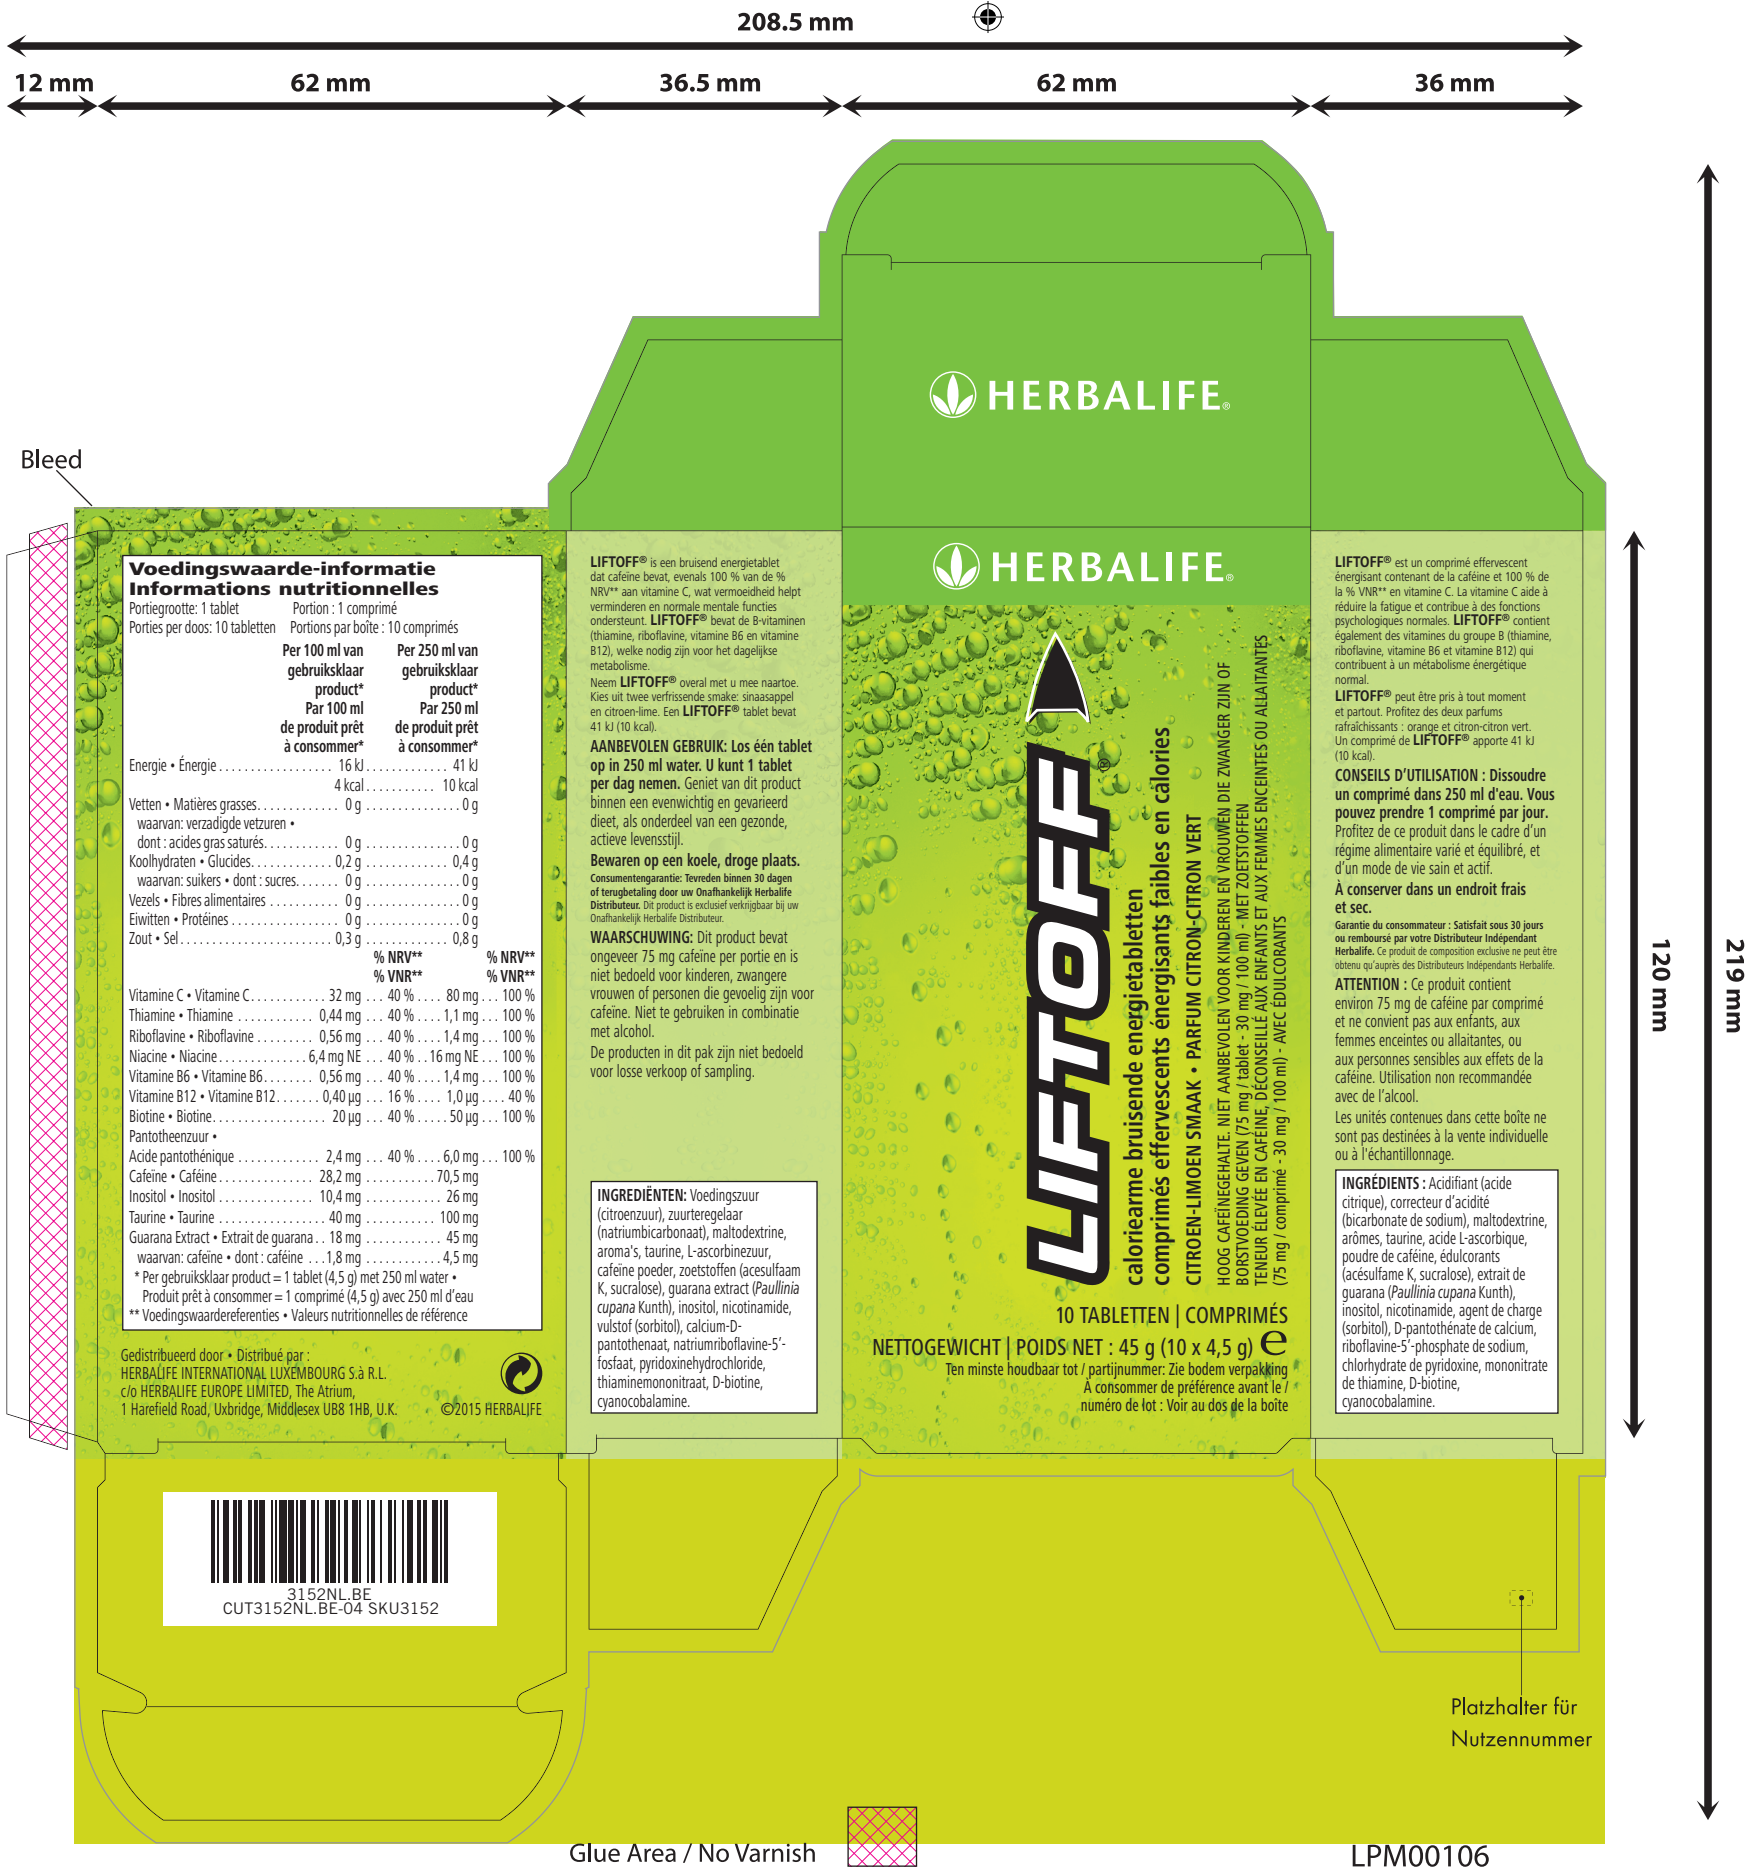

Korrekturvorlage-Nr. 1 <i>Proof Copy No. / No Epreuve</i> Darstellung zeigt Vorderseite <i>Illustration shows front</i> <i>Illustration montre recto</i>	Art.-Nr.: 00-00000 <i>Article No.: / No Article:</i> Auftr.-Nr.: 000000-00 <i>Order No.: / No Commande:</i>	KARLKNAUER Beeindruckend anders	D-77781 Biberach/Baden Tel. +49 7835 782-0 Fax. +49 7835 3598 www.karlknauer.de email@karlknauer.de	Datum / Zch.: 12.05.05 / li <i>Date / Sign:</i> <i>Date / Signe:</i>
Kunde: GSK <i>Client: / Client:</i> Konstruktions-Nr.: av16337 <i>Construction No.:</i> <i>No Construction:</i> Werkzeug-Nr.: 00-0-00 <i>Tool-No.:</i> <i>No d'outil:</i>	Größe: 62 x 36,5 x 120 mm <i>Size: / Dimension:</i> Zuschnitt: 219,0 x 208,5 mm <i>Blank:</i> <i>Pose:</i> Material: GD2 <i>Material:</i> <i>Matériau:</i> 350 g/m2	Faserlauf: <i>Grain direction:</i> ↔ <i>Sens des fibres:</i> Sonderausführung: Special finishes: Finition spéciale:	Druckfarben: Printing colours: Couleurs d'impression: Cyan Magenta Yellow Black Rasterwinkel: Screen angle: Angle de trame: 75° 15° 00° 45°	Freigabevermerk: Release note: Remarques sur épreuve: ☐ Druckfrei <i>Approved for printing</i> <i>Bon-à-tirer</i> ☐ Nach Korrektur druckfrei <i>Released for printing after correction</i> <i>Bon-à-tirer après correction</i> ☐ Neue Korrekturvorlage <i>New proof required</i> <i>Nouvelle épreuve</i>
☐ Korrekturvorlage ist nicht farbverbindlich <i>Proof copy is not obligatory for the colours</i> <i>Epreuve n'est pas obligatoire concernant les couleurs</i> ☐ Korrekturvorlage ist farbverbindlich für CMYK <i>Proof copy is obligatory for CMYK</i> <i>Epreuve est obligatoire pour gammes</i>				Datum / Unterschrift: <i>Date / Signature:</i> <i>Date / Signature:</i>